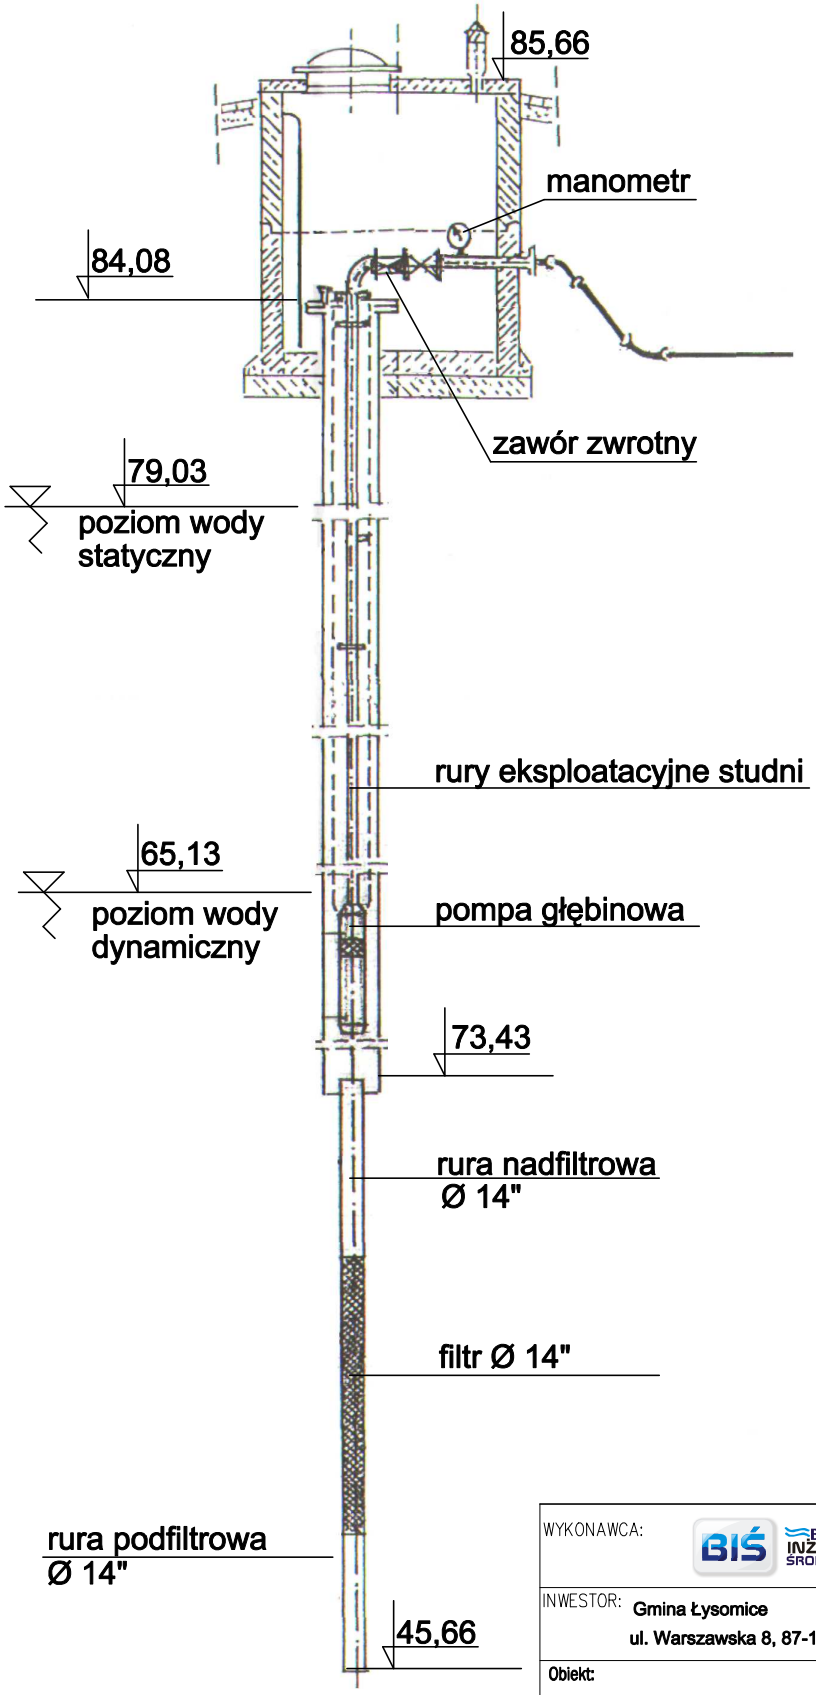

Uwaga: Schemat studni głębinowej sporządzono na podstawie materiałów archiwalnych stacji.

WYKONAWCA: BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA			ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ	
INWESTOR: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice				
Obiekt: Stacja uzdatnia wody w Gostkowie			Treść rysunku: Schemat studni głębinowej nr 3	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środ. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzający	mgr inż. Marta Nowak	Inst. sanit.	KUP/0071/POOS/15	
Opracowała	mgr inż. Natalia Magierowska-Dębiec			
Faza: PBW	Skala:	Data: 11.2015r.	Branża: ochr. środ., inst. sanit.	Nr kontraktu:	Nr rysunku: 18