

LEGENDA:

- gniazdo 230V podwójne

- gniazdo 230V IP65


- gniazdo 400V IP65

3/N/PE

- nr obwodu w szafie Rzs

- gniazdo 230V zasilic przewodem YDY20 3x2,5mm²

- gniazdo 400V zasilic przewodem YDY20 5x2,5mm²

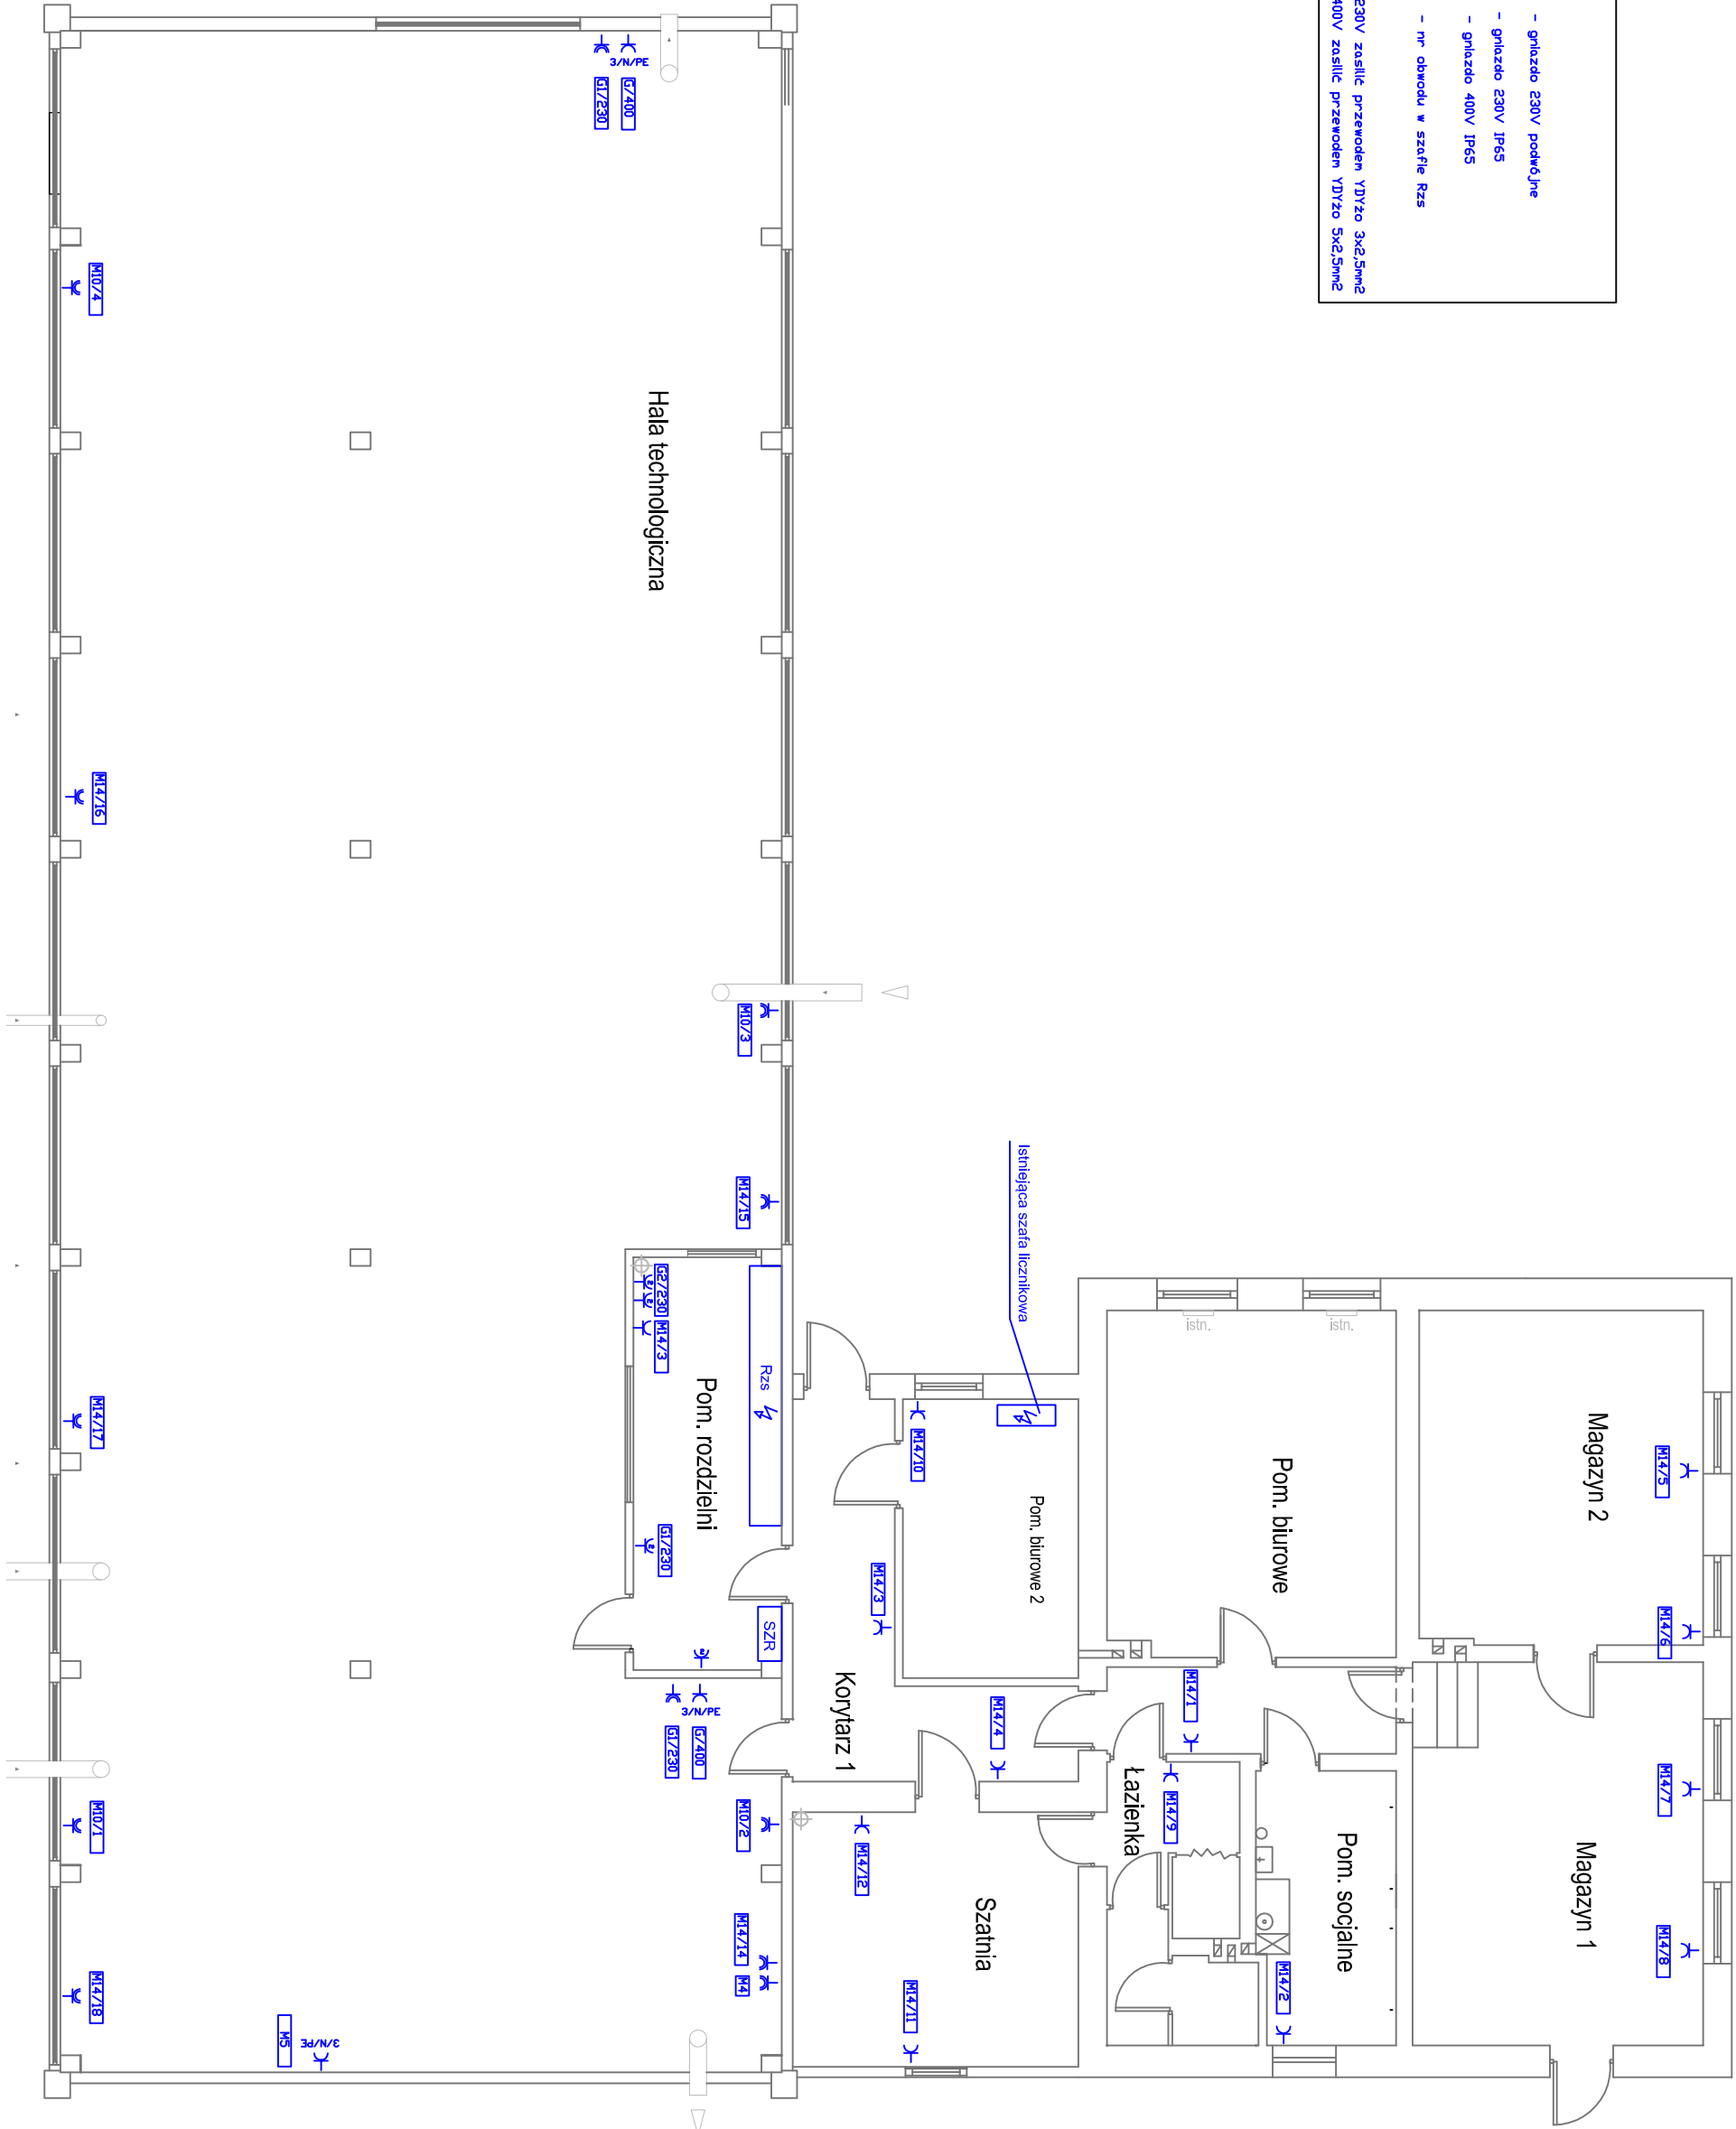

Data:	16.11.15		Imię i nazwisko / nr upr.		Podpis:		Biuro Projektowe:		Inwestor:		Inwestycja:		Nazwa r/s.		Prefabrykat	
Projektował:	mgr inż. A.Górski KUP/0076/PWOE/10						B.I.Ś. s.c. ul. Staroszkolna 16/28 85-209 Bydgoszcz		Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice		SUV Gostkowo		Instalacja gniazd		+	
Sprawdził:	mgr inż. M.Siołkowski GP-KZ-7342/261/92										Stadium PBW		Branża Elektr. – AKPiA		Rysunek E-4	
													Arkusz 1		z 1	